
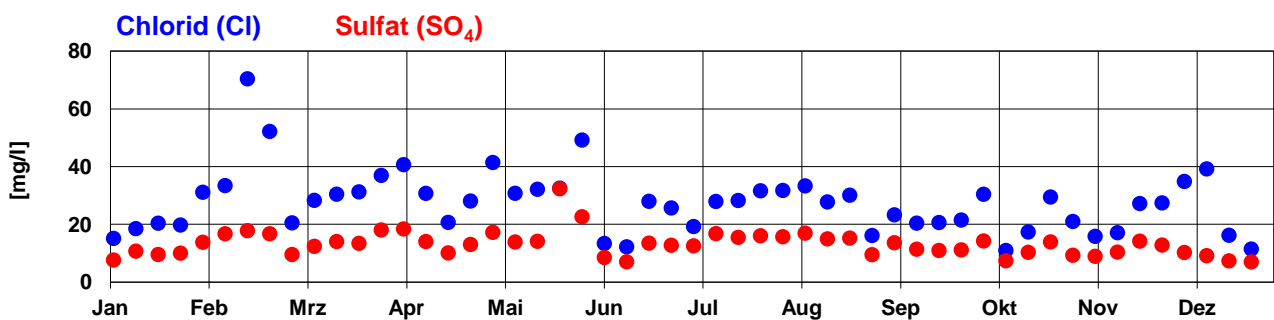
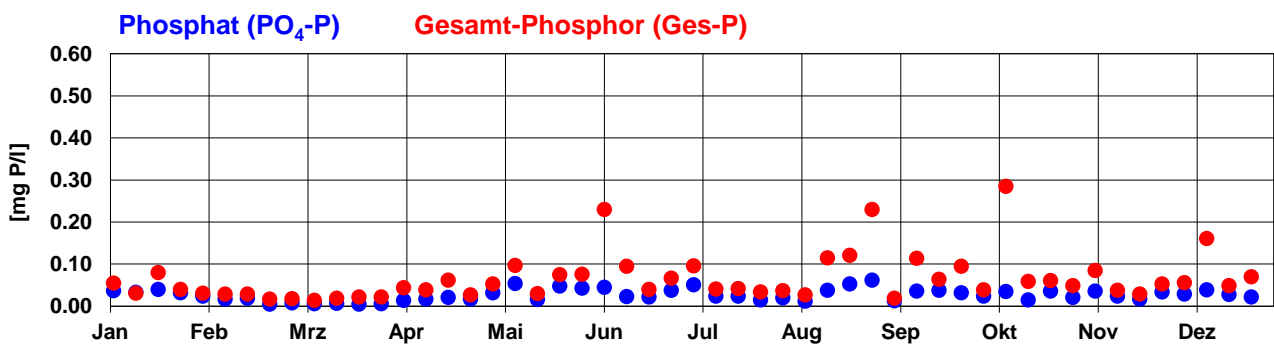
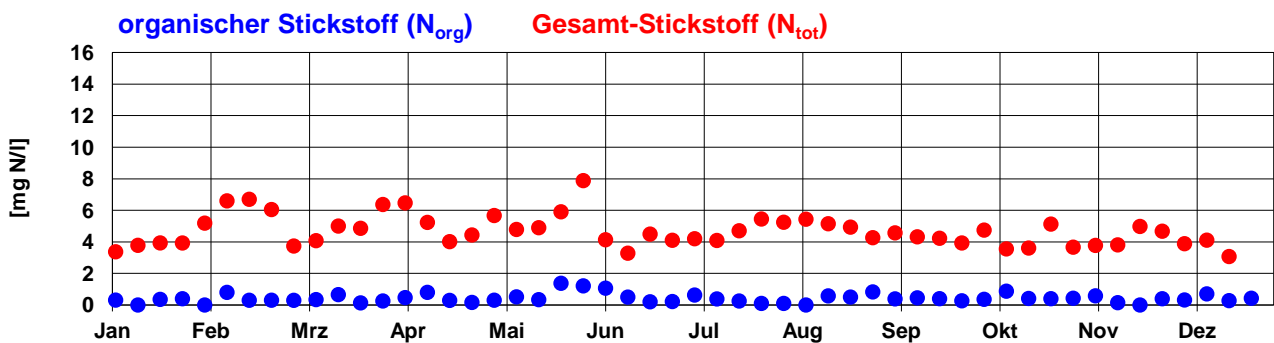
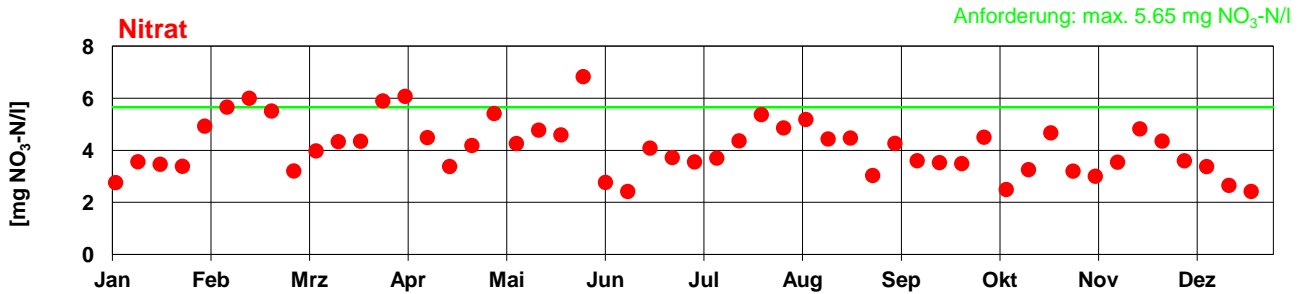


Töss bei Freienstein

Hauptmessstelle 902: 2012


**AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft**
Abteilung Gewässerschutz
Oberflächengewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

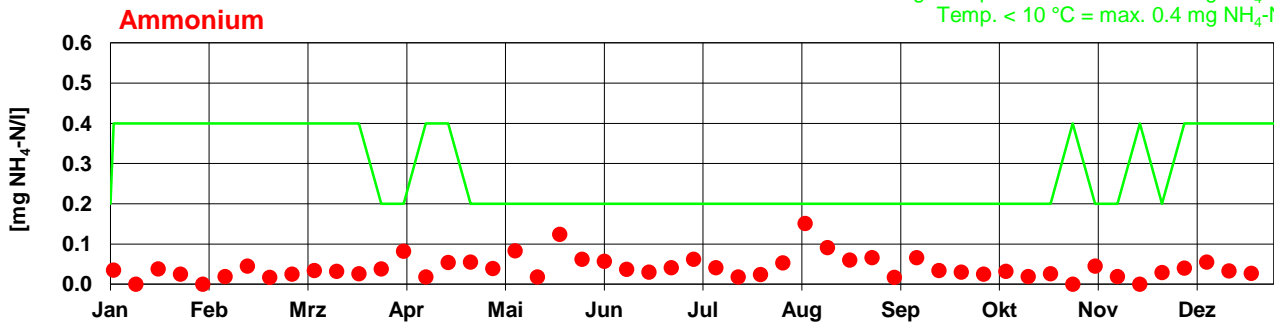

Temperatur (Tagesmittelwert)

Daten: AWEL Hydrometrie

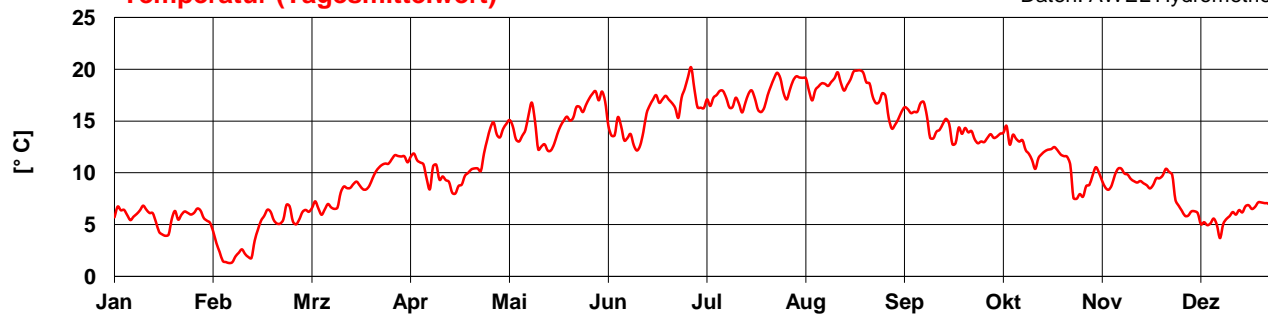

Abfluss (Q)

Daten: AWEL Hydrometrie

