Baudirektion
Kanton Zürich

Eulach vor Töss

Hauptmessstelle 904: 2004

AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Gewässerschutz
Oberflächengewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH_4-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH_4-N/l

Ammonium

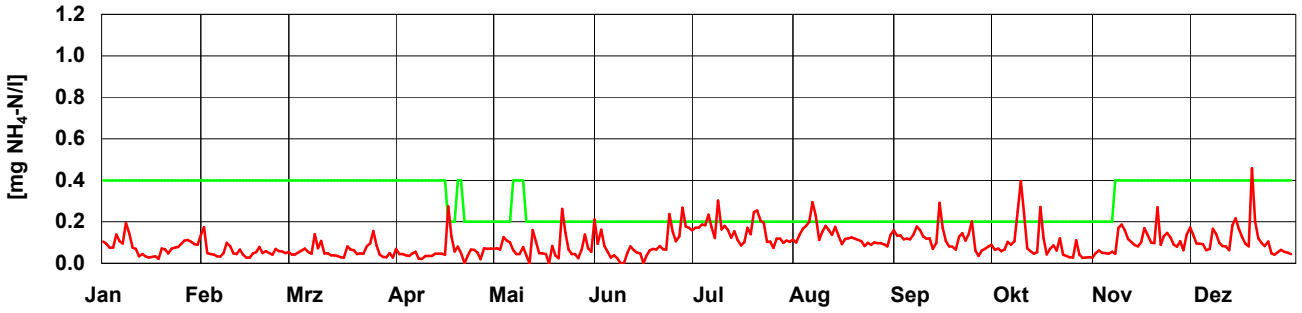

Zielvorgabe: 0.05 mg NO_2-N (Chloridwerte 10 - 20 mg/l)

Nitrit

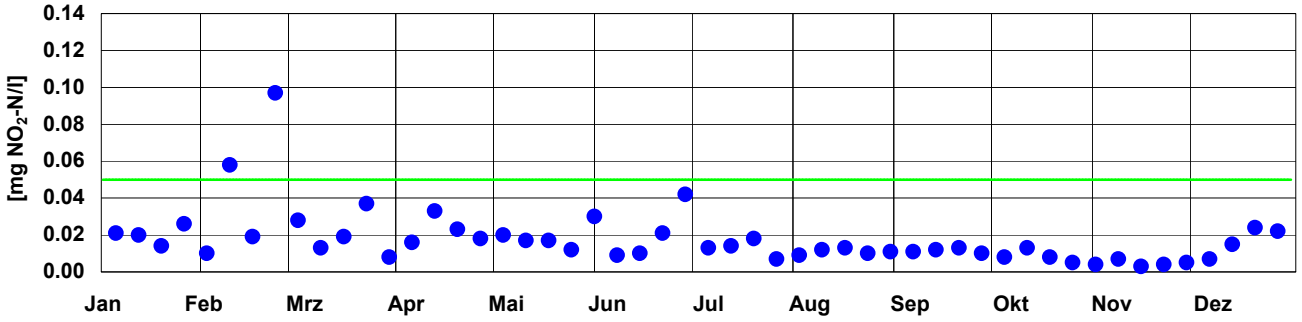

Anforderung: max. 5.65 mg NO_3-N/l

Nitrat

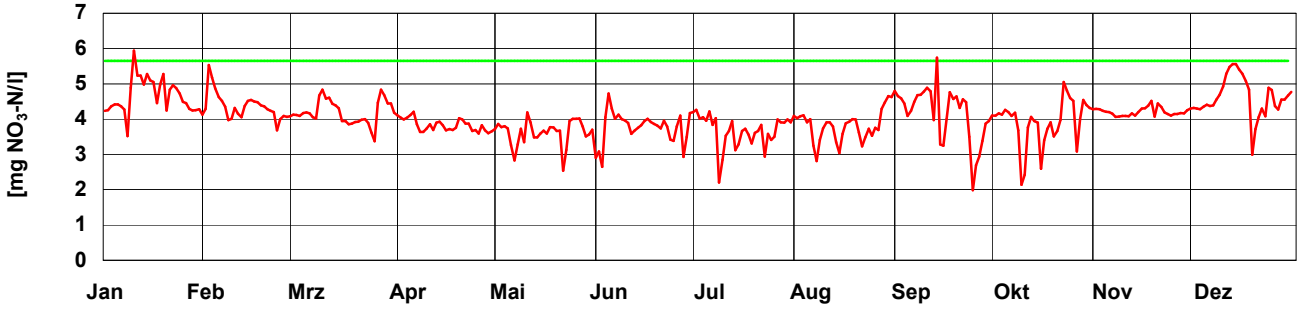

organischer Stickstoff (N_{org}) Gesamt-Stickstoff (N_{tot})

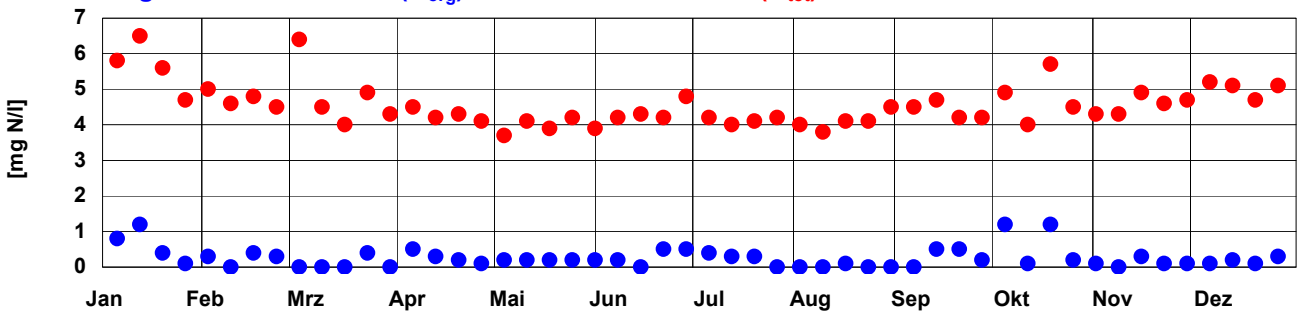

Phosphat (PO_4-P) Gesamt-Phosphor (Ges-P)

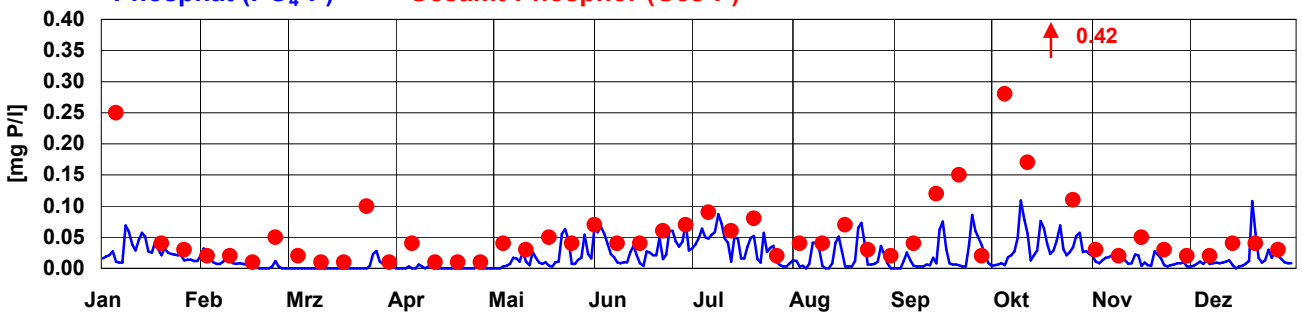
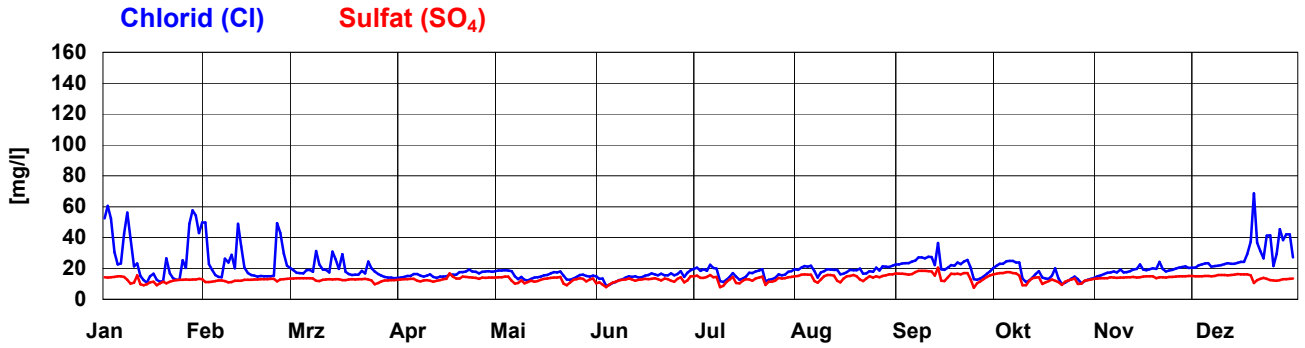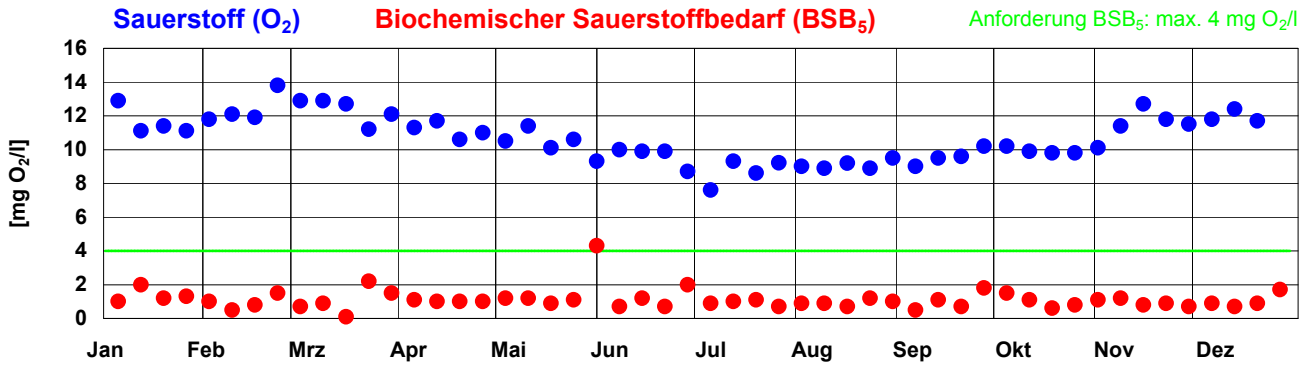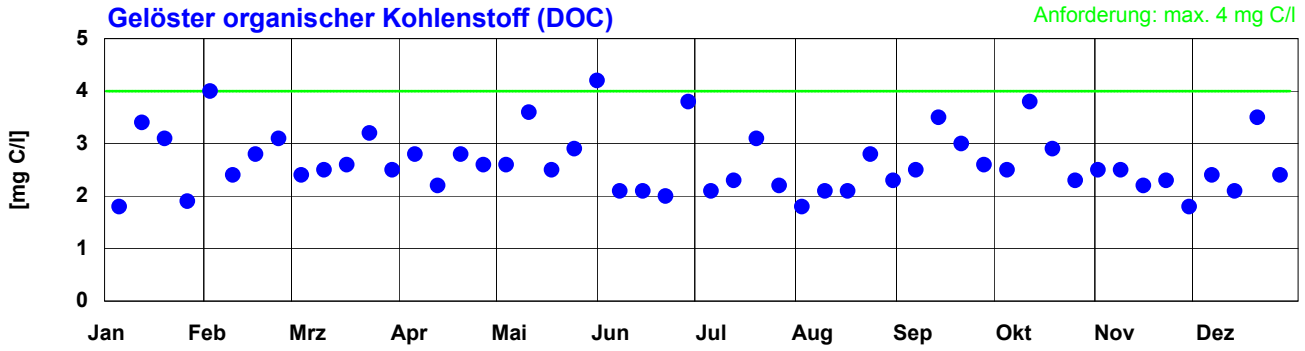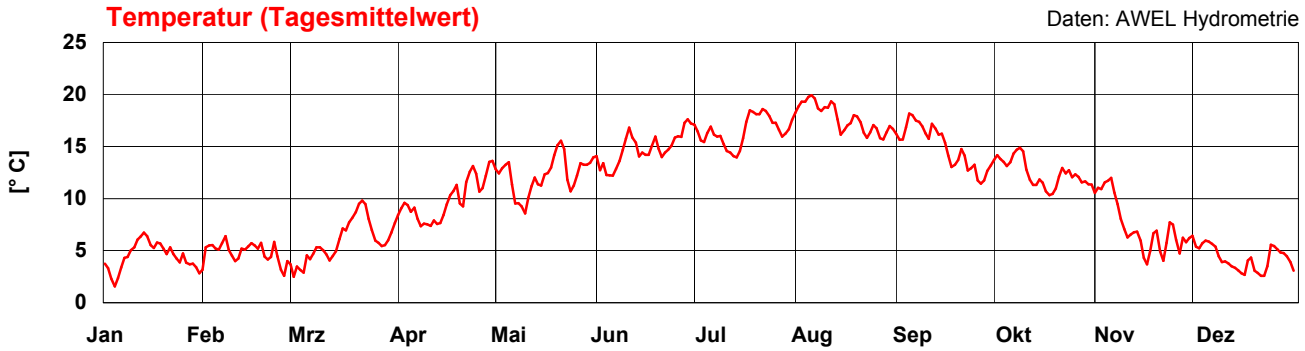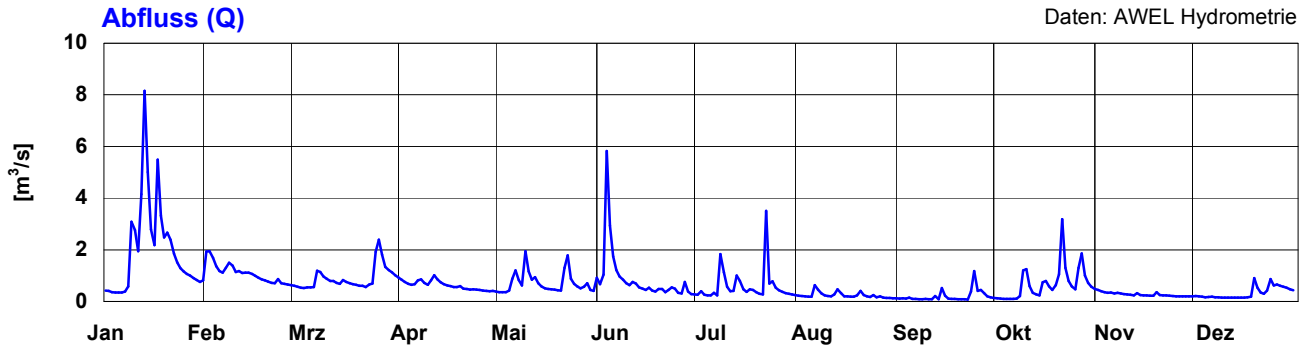
Hauptmessstelle 904: Eulach vor Töss 2004