


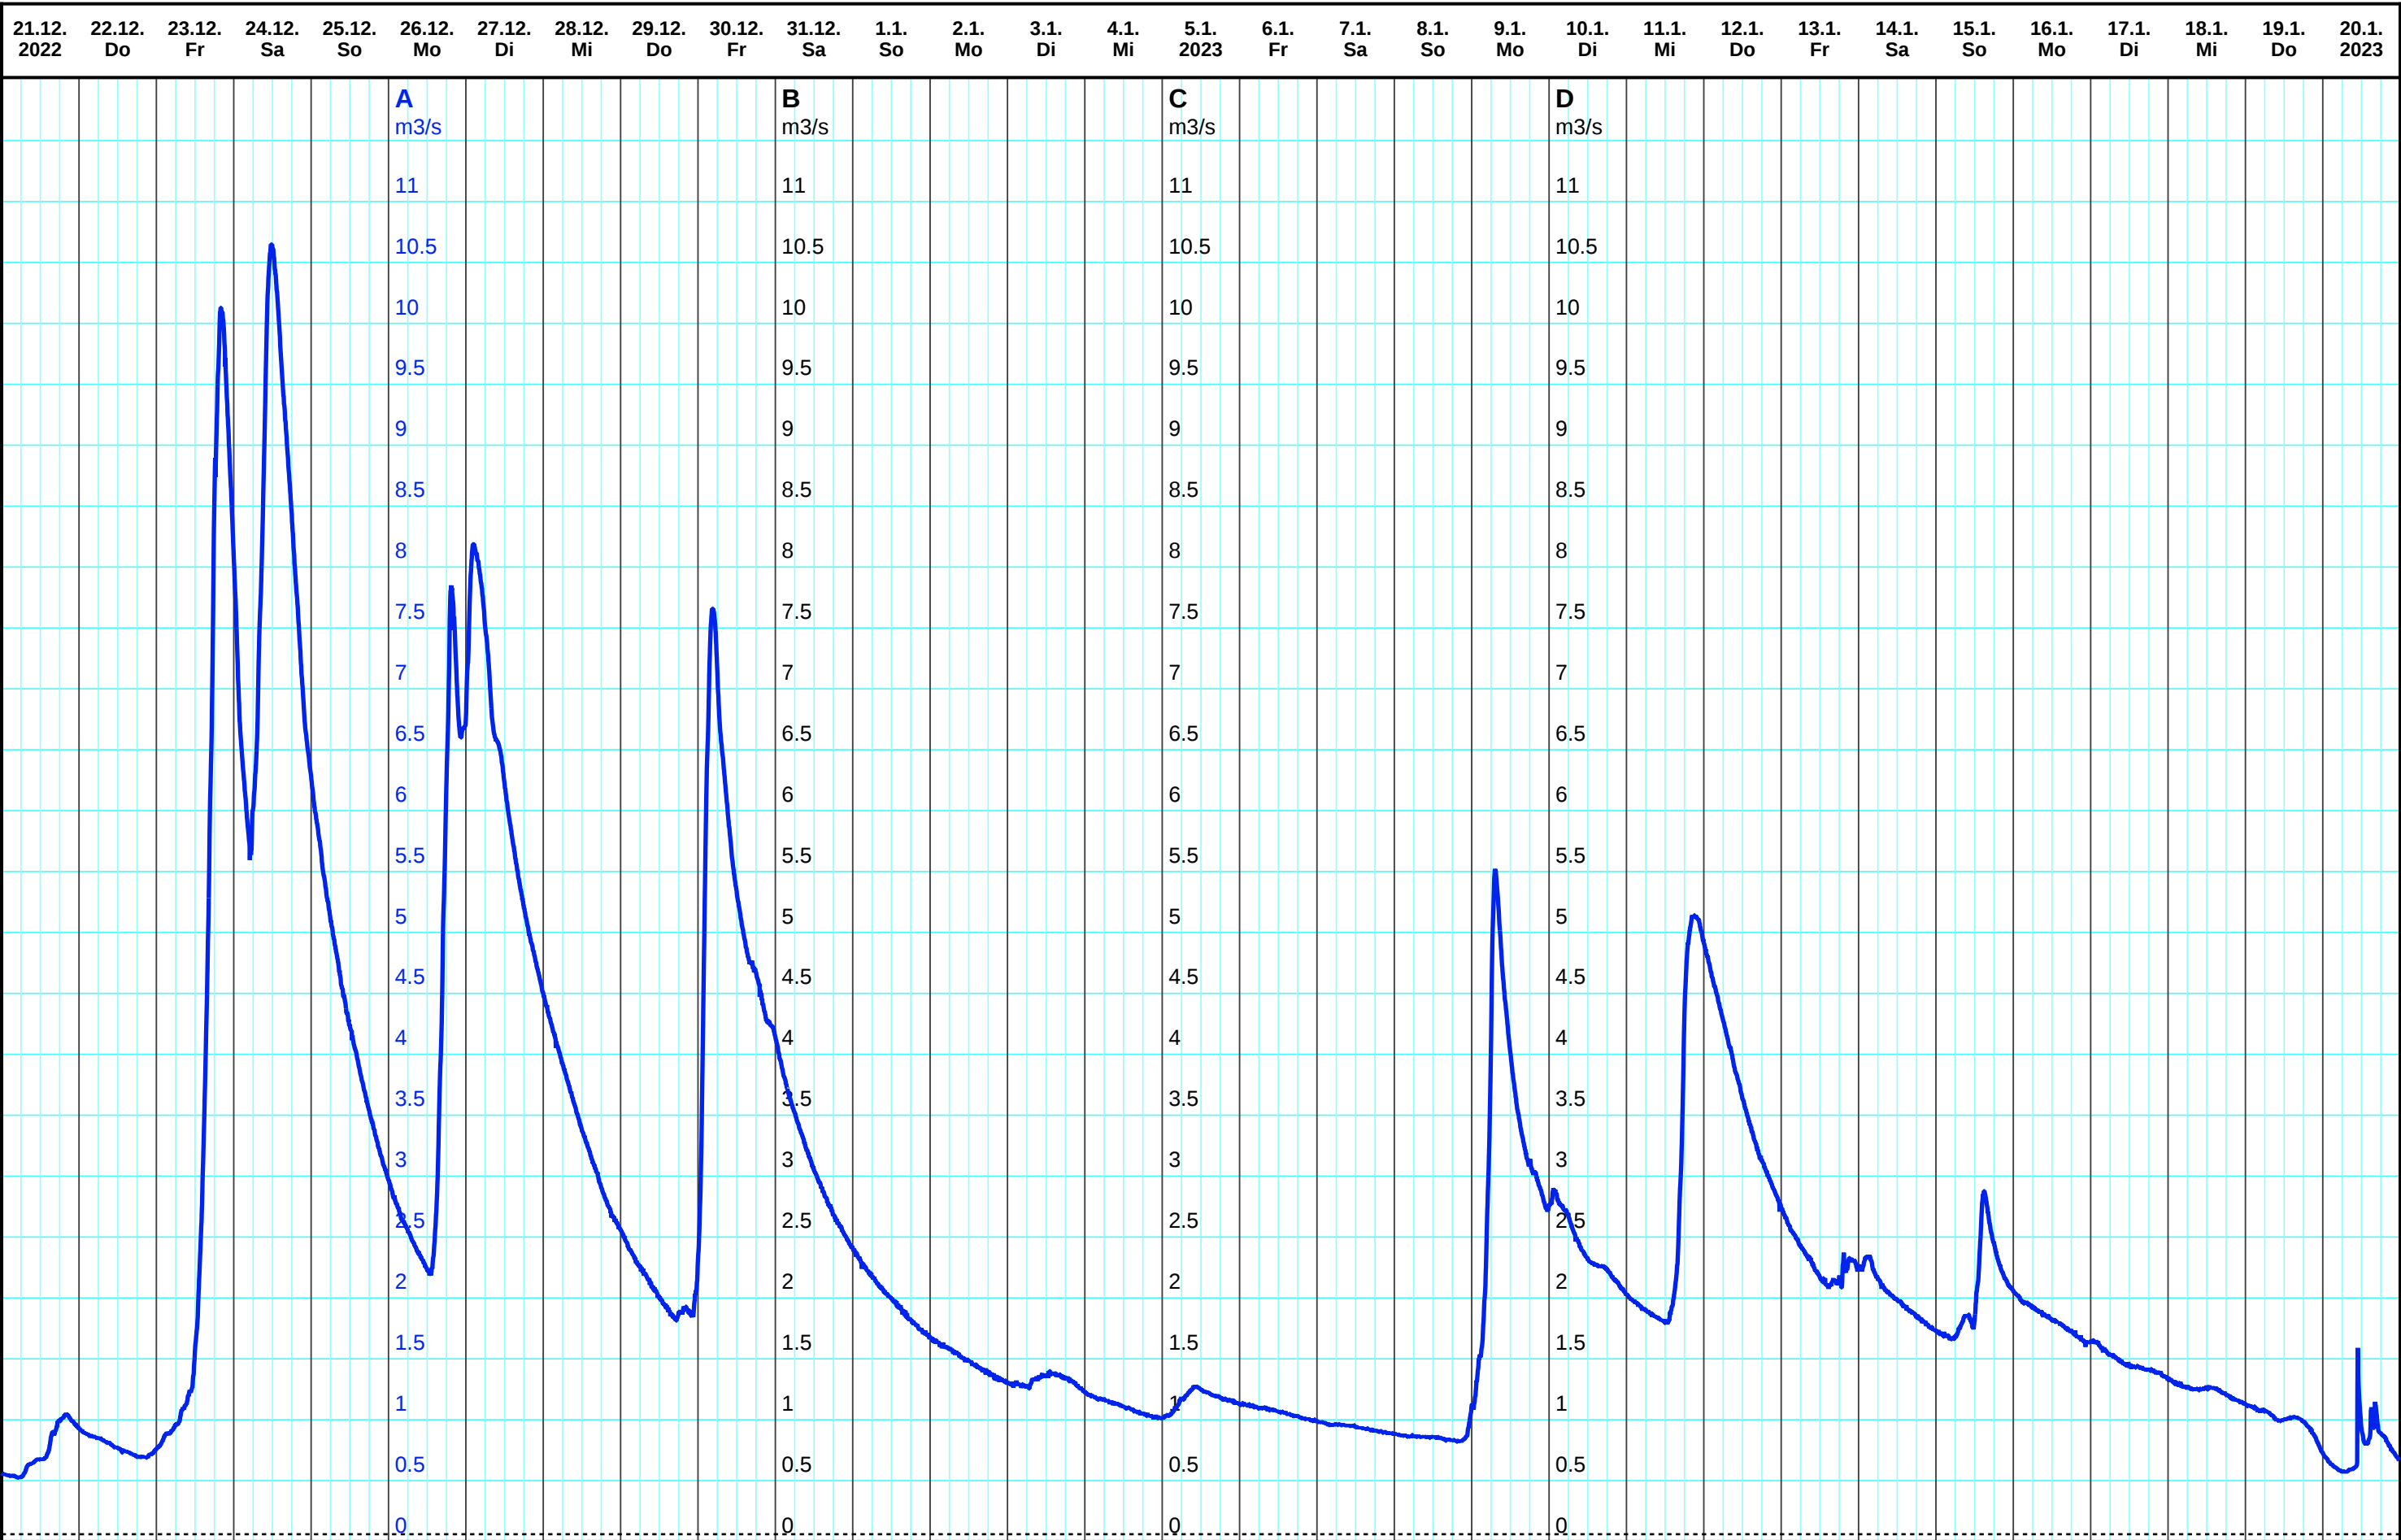

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

- A ——— Abfluss m3/s
- B Q(347) Messperiode 1989-2019; 0.06 m3/s
- C Hochwasser Mai 1999; 126 m3/s
- D - - - - - Max.Wert Messperiode (12.5.99); 126 m3/s

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Töss-Altlandenberg, Bauma (ZH 519)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 31 Tage

20.01.2023

HydroPRO Grafik