

Do 19. Januar 2023

Fr 20. Januar 2023

6:00

12:00

18:00

24:00

6:00

12:00

18:00

A  
l/s

B  
l/s

C  
l/s

520

520

520

510

510

510

500

500

500

490

490

490

480

480

480

470

470

470

460

460

460

450

450

450

440

440

440

430

430

430

420

420

420

410

410

410

400

400

400

390

390

390

380

380

380

370

370

370

360

360

360

350

350

350

340

340

340

330

330

330

320

320

320

310


310

310

300

300

300

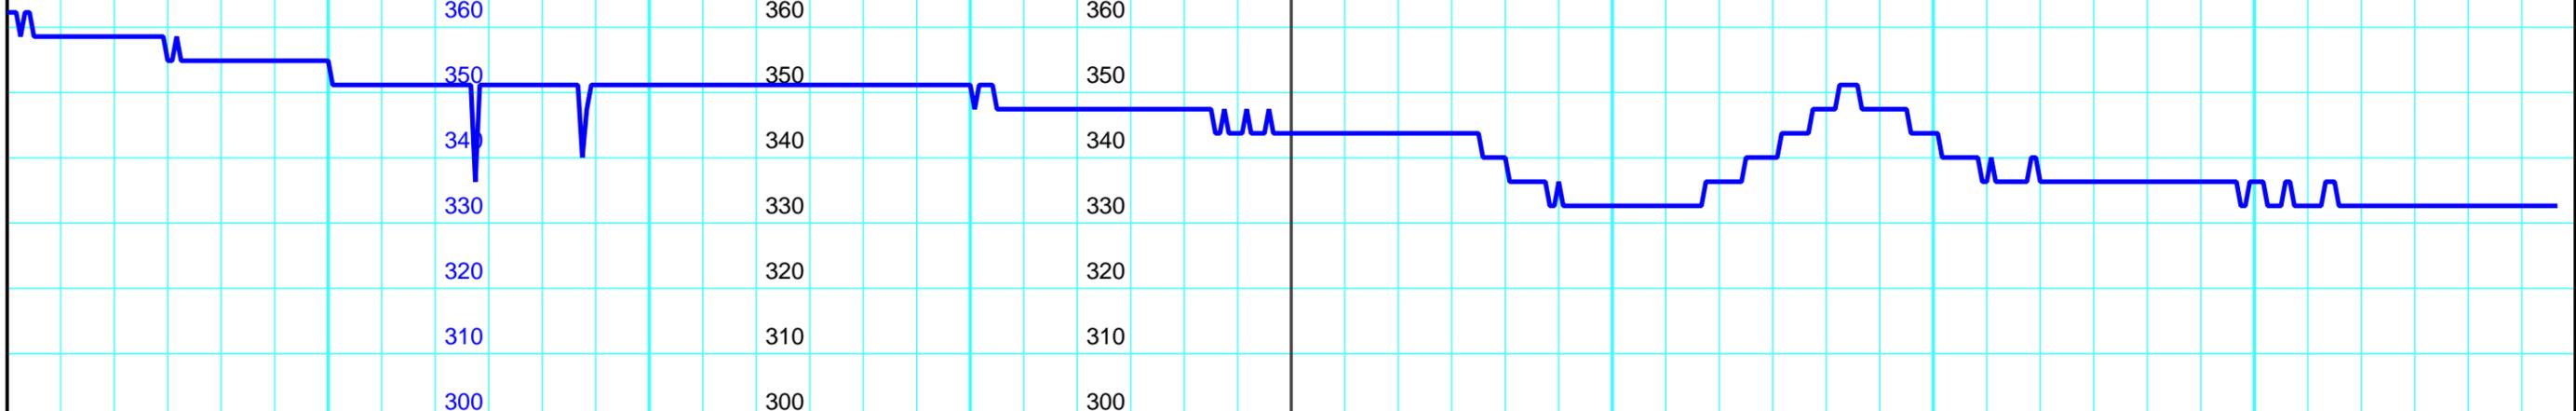

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
8090 Zürich

A ——— Abfluss l/s  
 B ..... Q(347) Messperiode 2005-2019; 10 l/s  
 C ..... Max. Wert Messperiode (22.8.2005); 18900 l/s

z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge  
Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.  
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Aabach-Käpfnach, Horgen (ZH 589)**  
**Prov. Abflussganglinie**  
**des letzten Tages**

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für  
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

20.01.2023

HydroPRO Grafik