


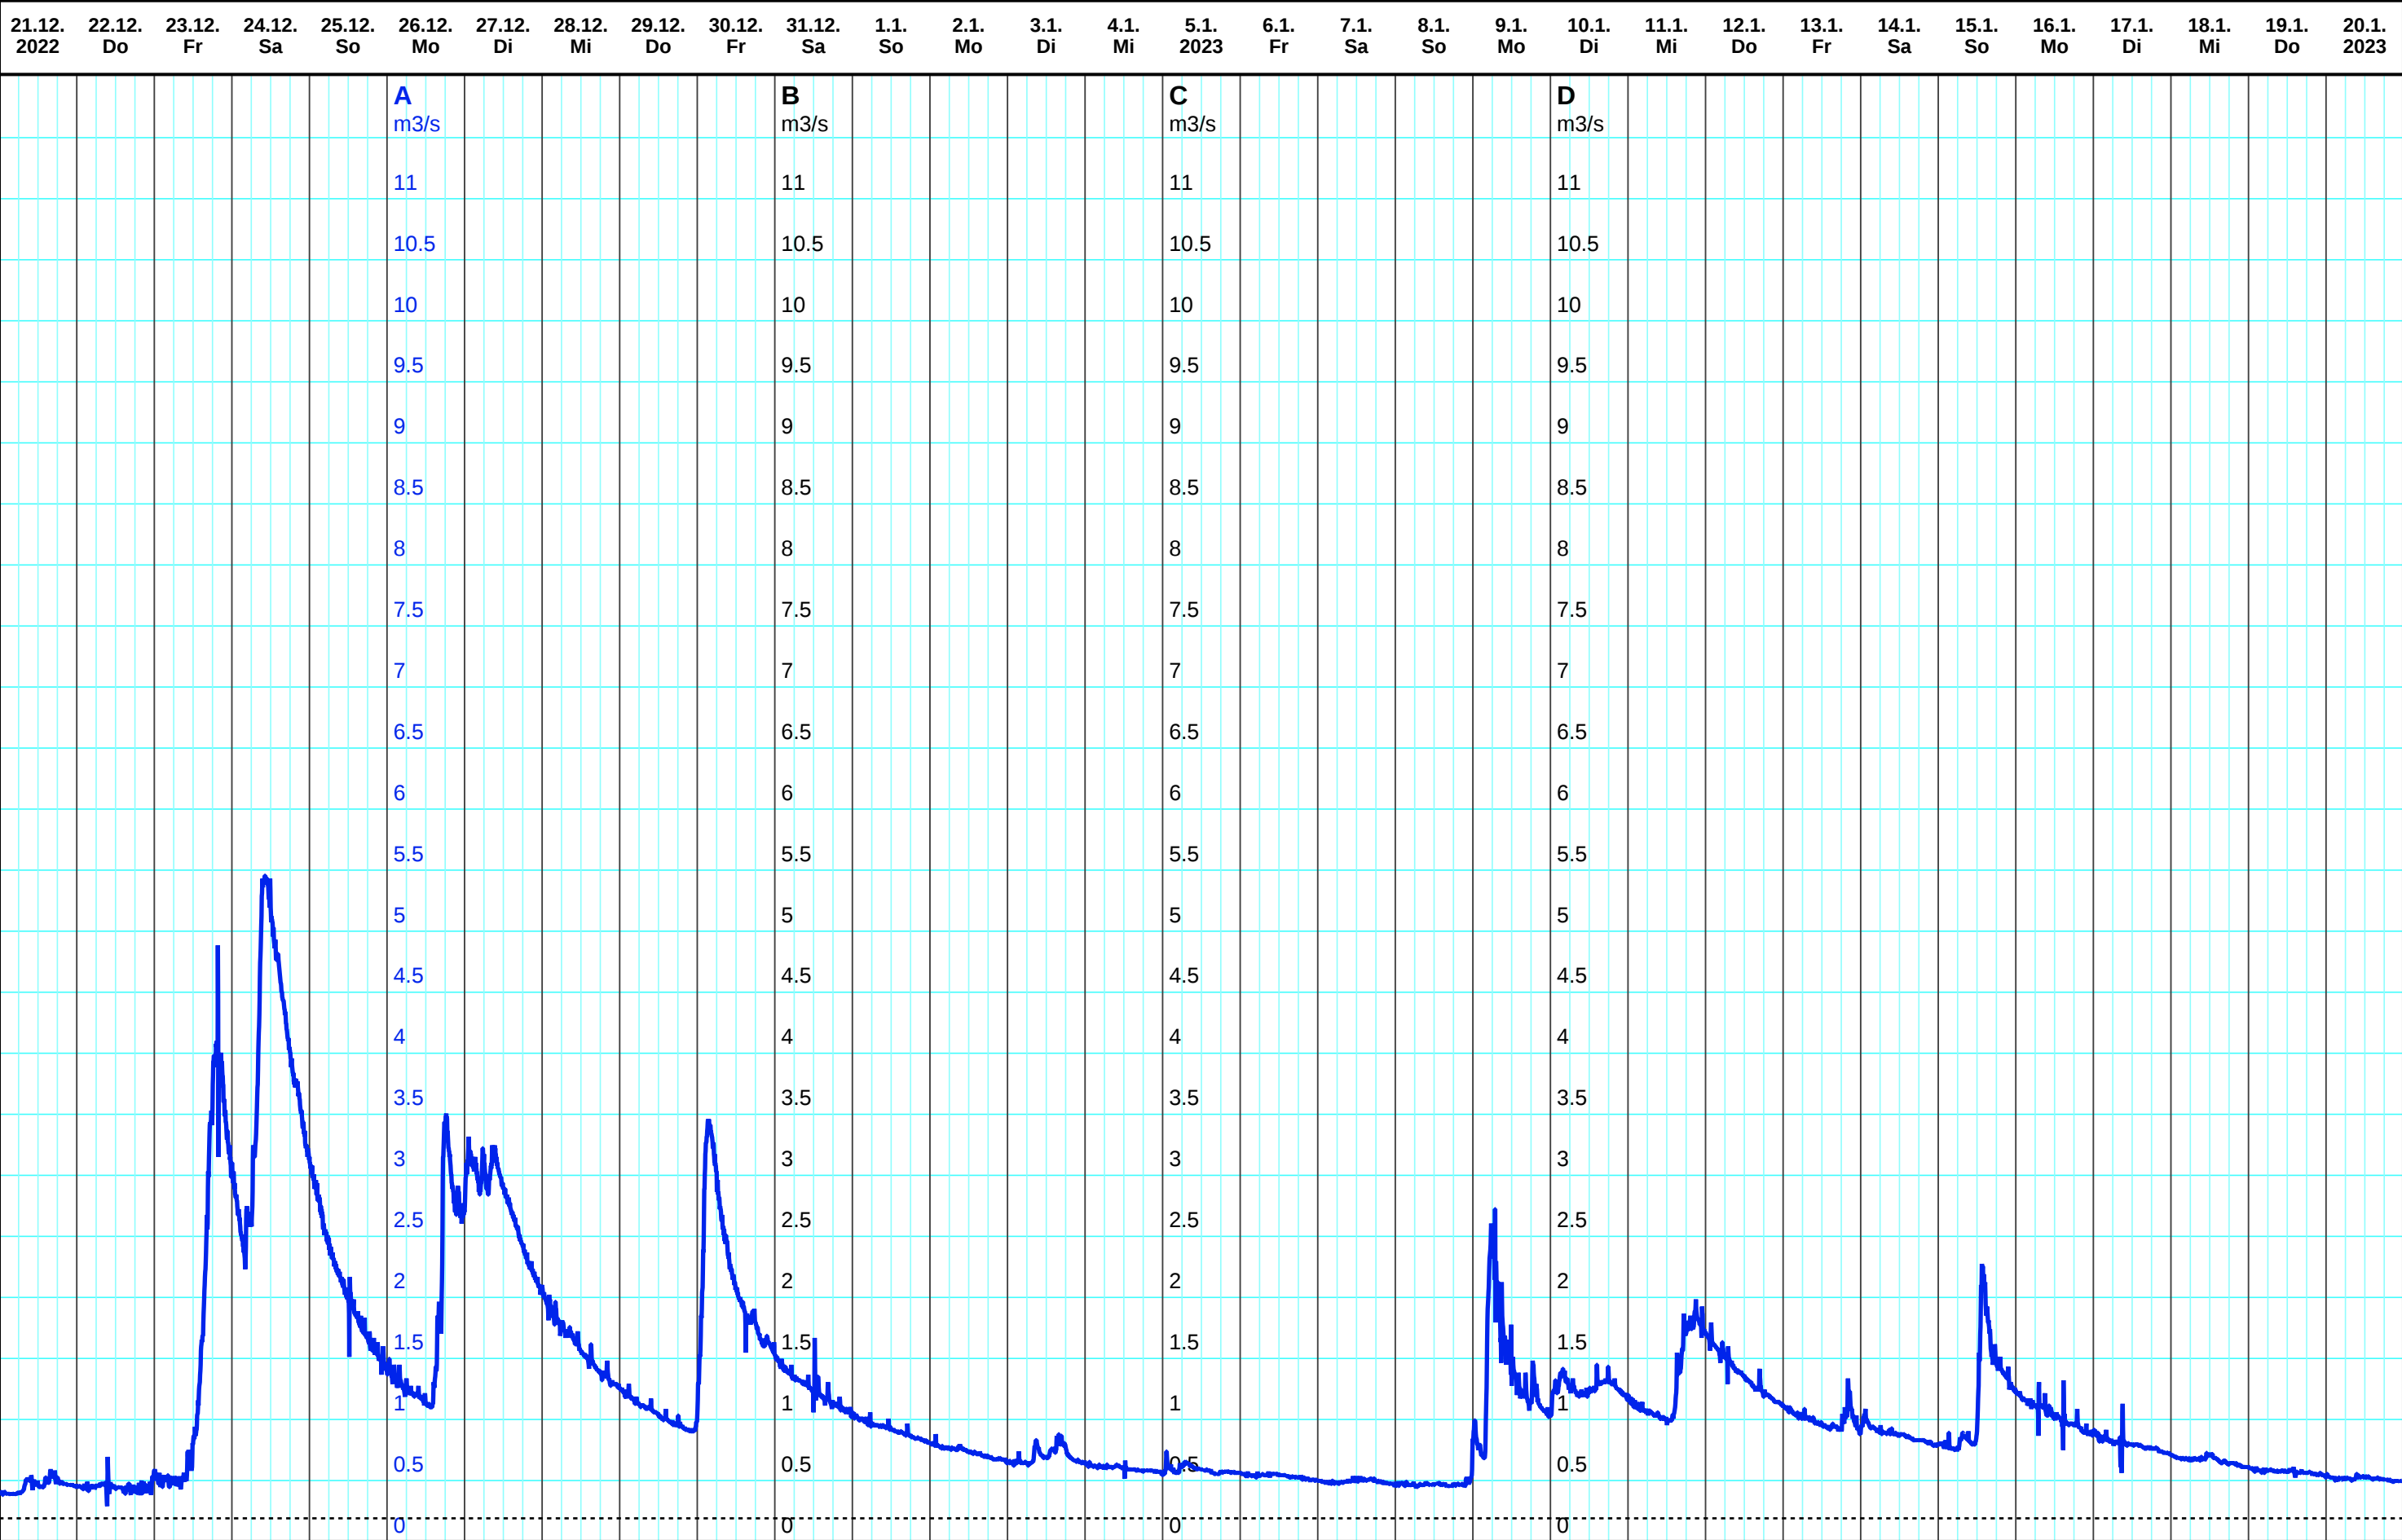

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss m3/s B - - - - - Q(347) Messperiode 1970-2019; 0.187 m3/s C ······· Hochwasser 8.8.2007; 30,3 m3/s D ■■■■■ Max.Wert Messperiode (12.6.03); 52,7 m3/s	z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung oberhalb der Messstelle. Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Jona-Pilgersteg (ZH540) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 20.01.2023
--	--	---	--