


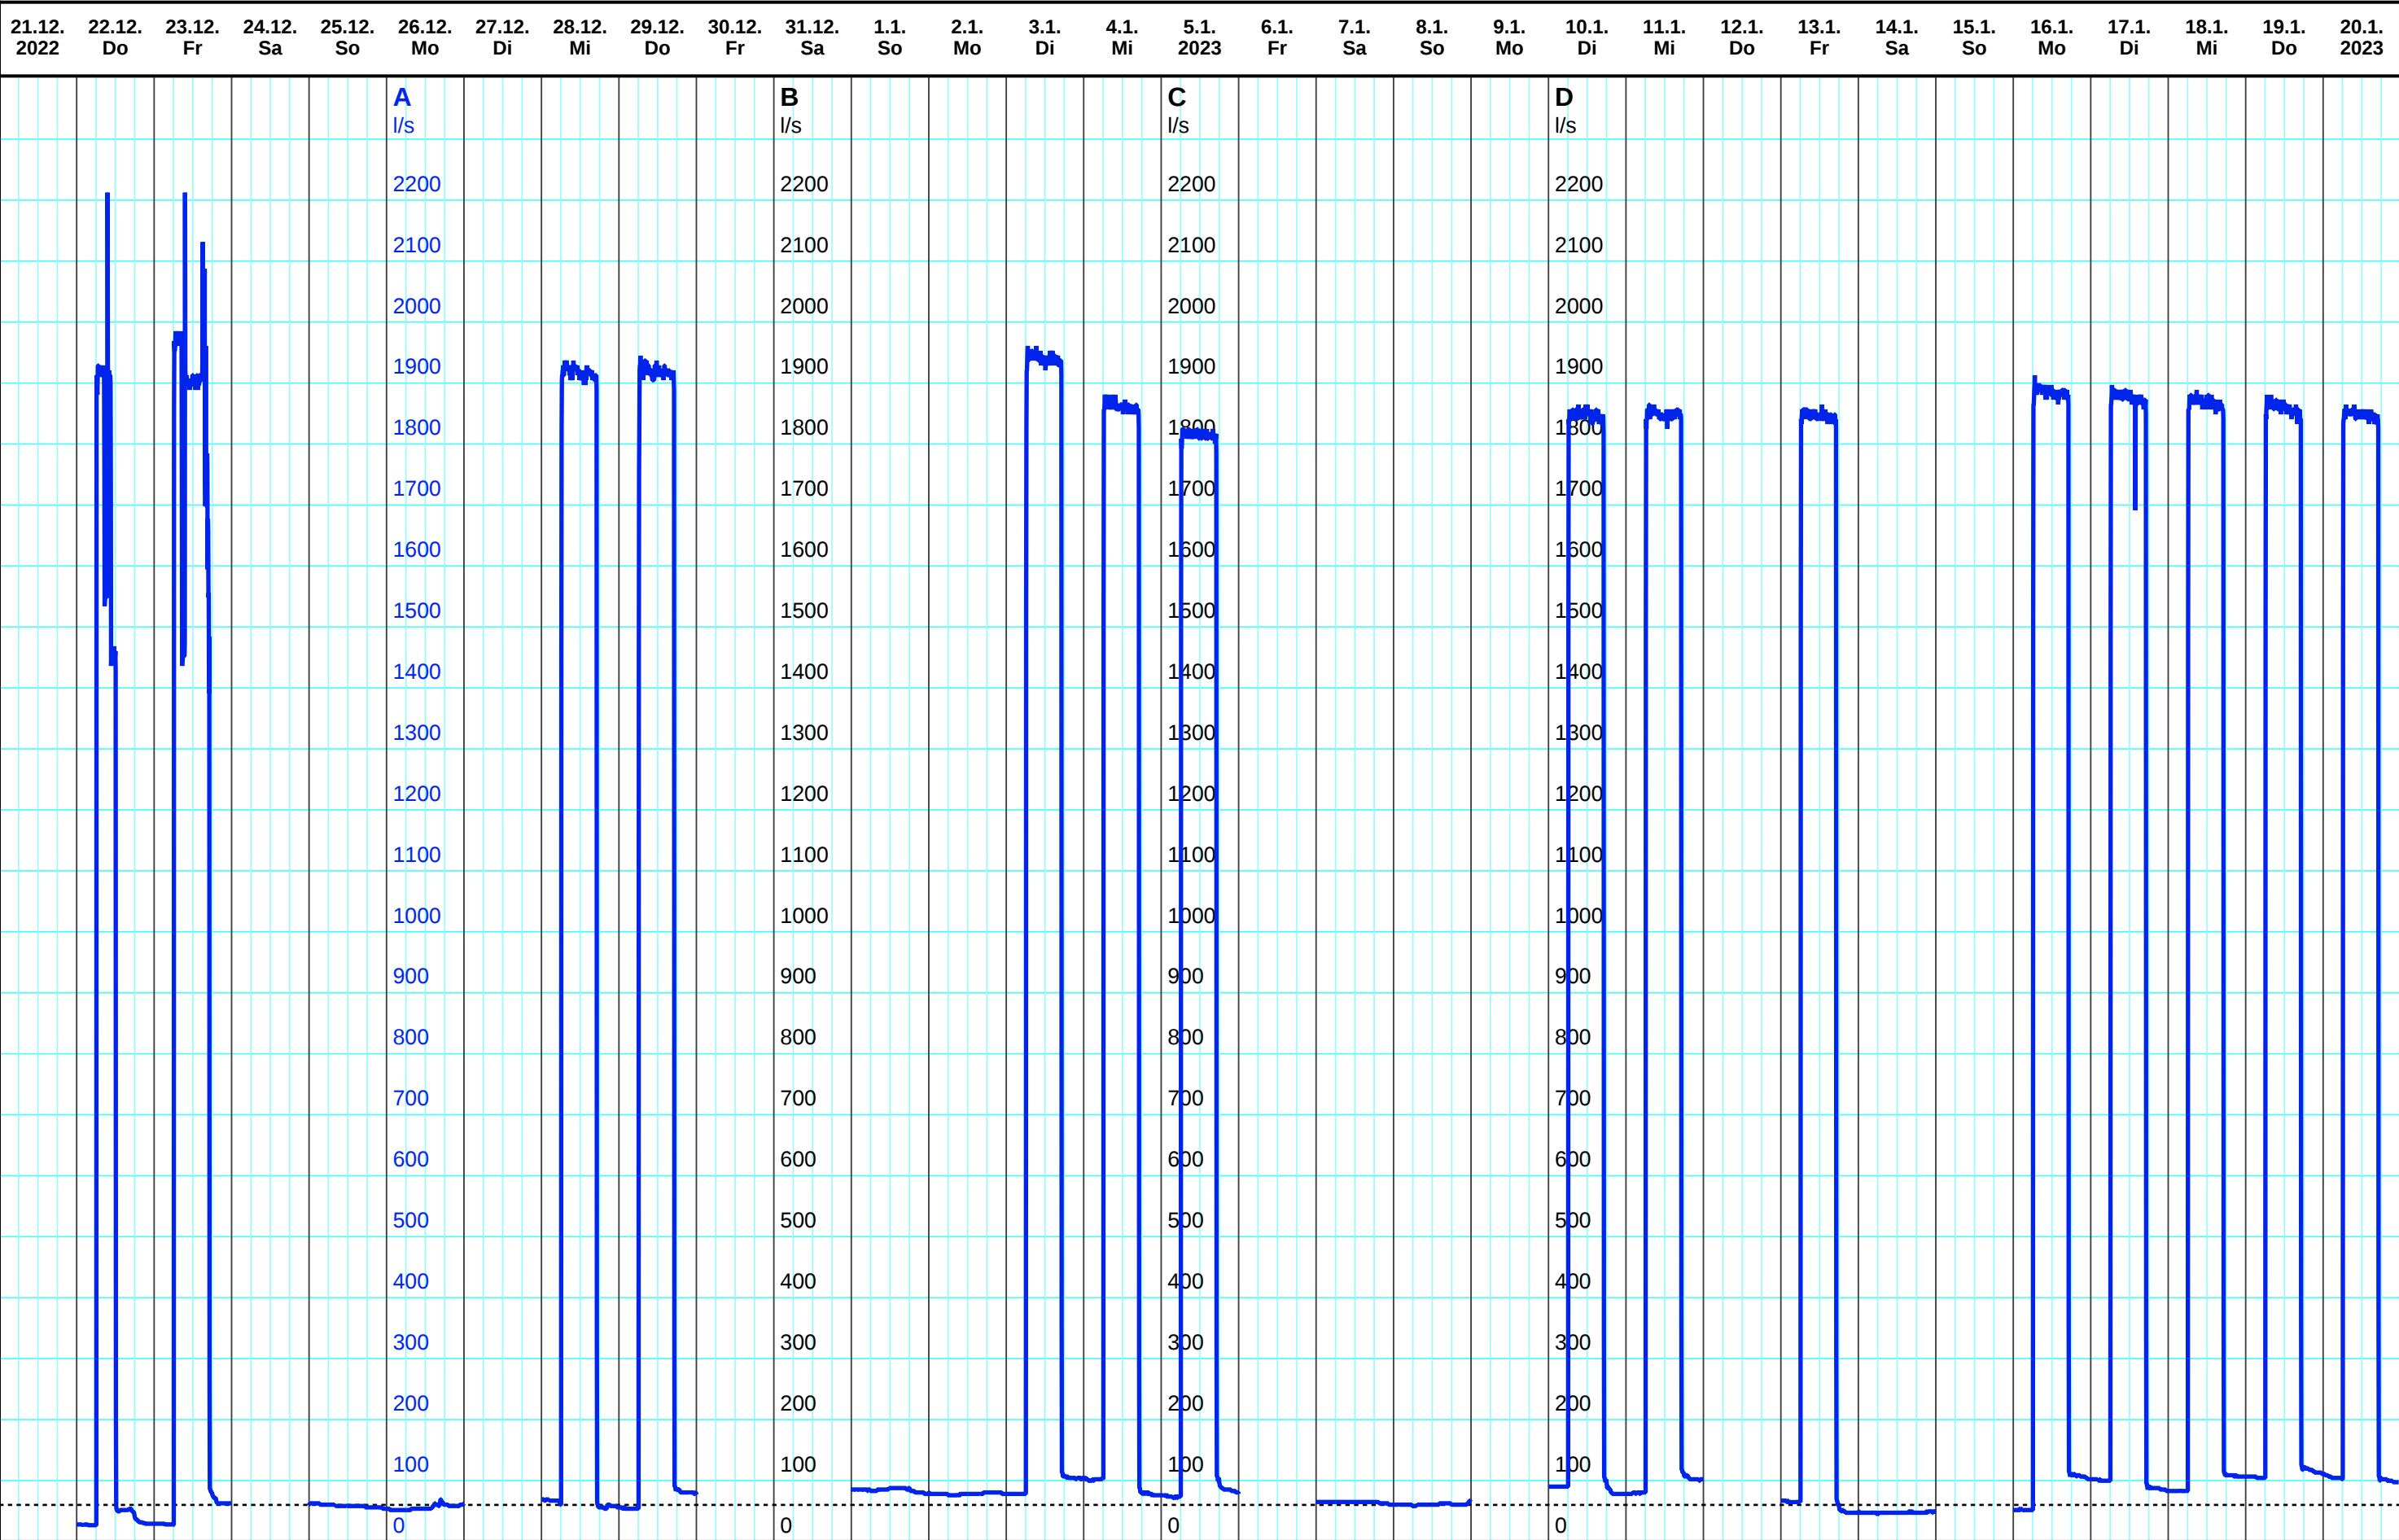

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 8090 Zürich Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.	A — Abfluss l/s B - - - - - Q(347) Messperiode 1951-2019; 60 l/s C Hochwasser Mai 1999; 6490 l/s D ■■■■■ Max.Wert Messperiode (22.05.64); 7240 l/s	z.K.: Unregelmässige Schwankungen infolge Wasserkraftnutzung des Pfäffikersees gemäss Wehrreglement Pfäffikerseeregulierung. Kleinere Lücken sind nicht dargestellt. Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!	Aa-Stegen-Wetzikon (ZH 525) Prov. Abflussganglinie der letzten 31 Tage 20.01.2023
--	--	--	--