
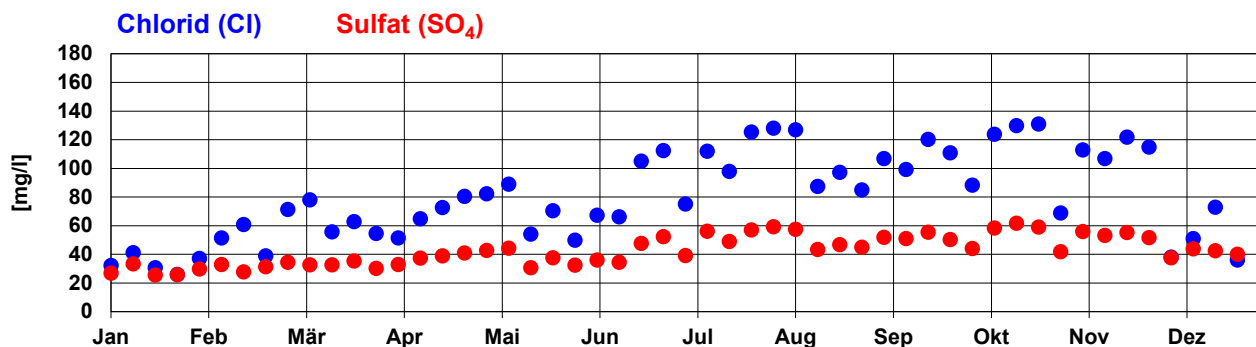
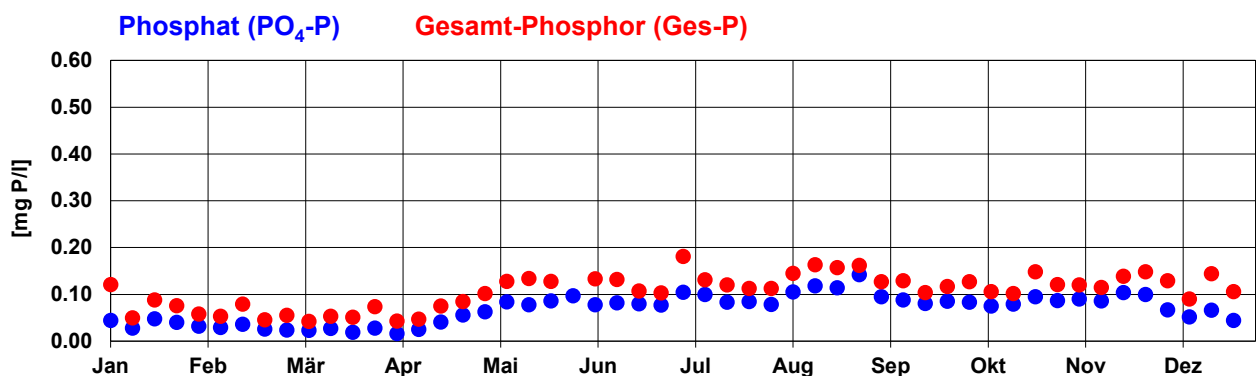
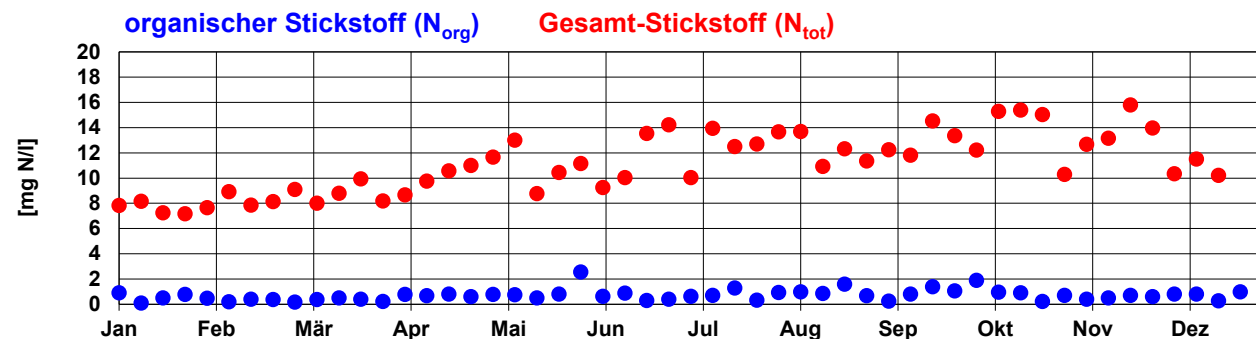
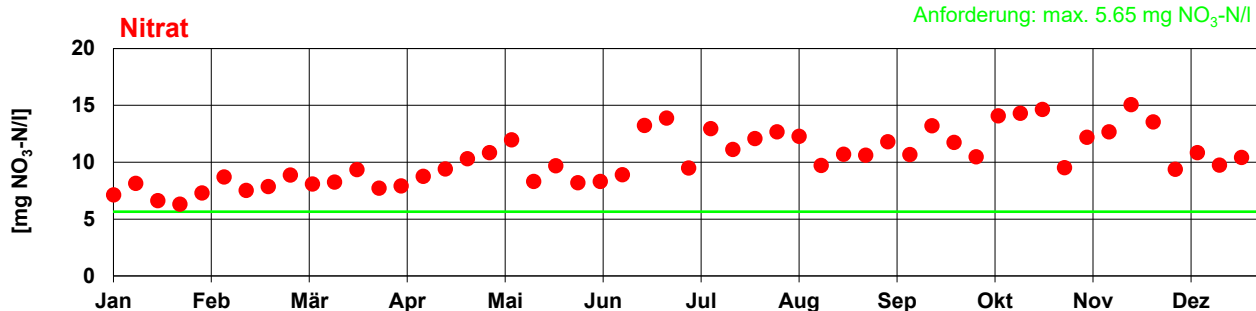




Furtbach bei Würenlos


2018 Hauptmessstelle 913

Kanton Zürich
Baudirektion
**Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft**
Gewässerschutz


Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

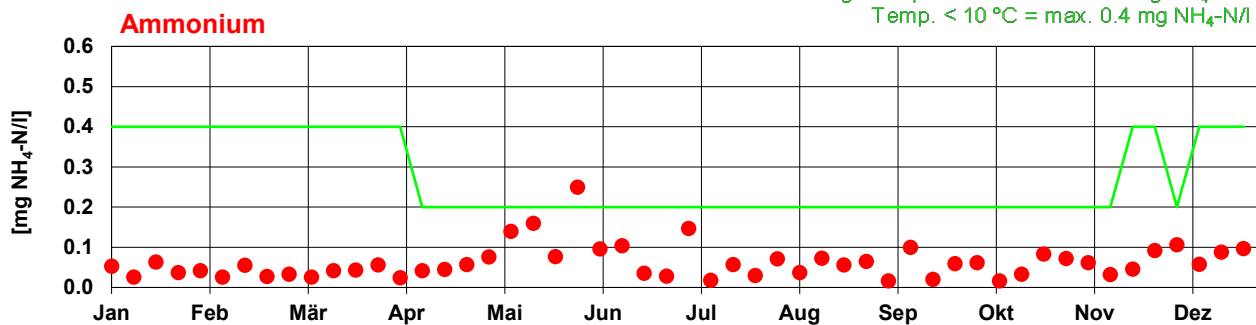

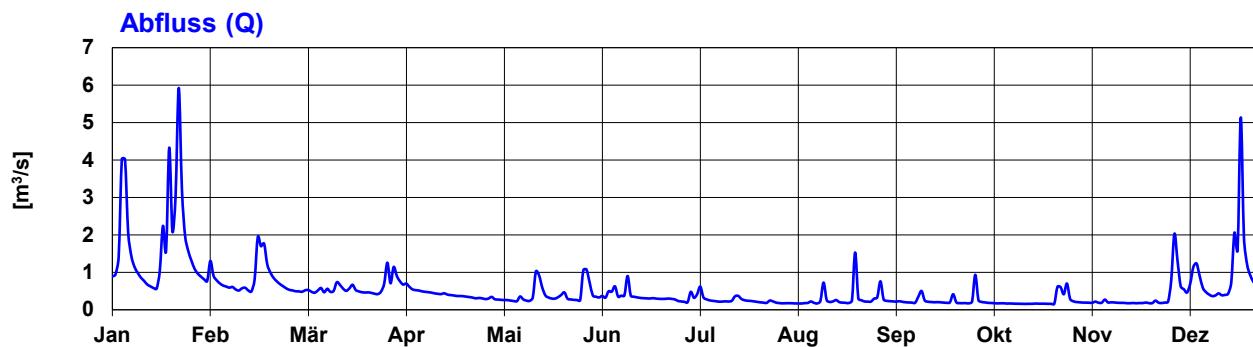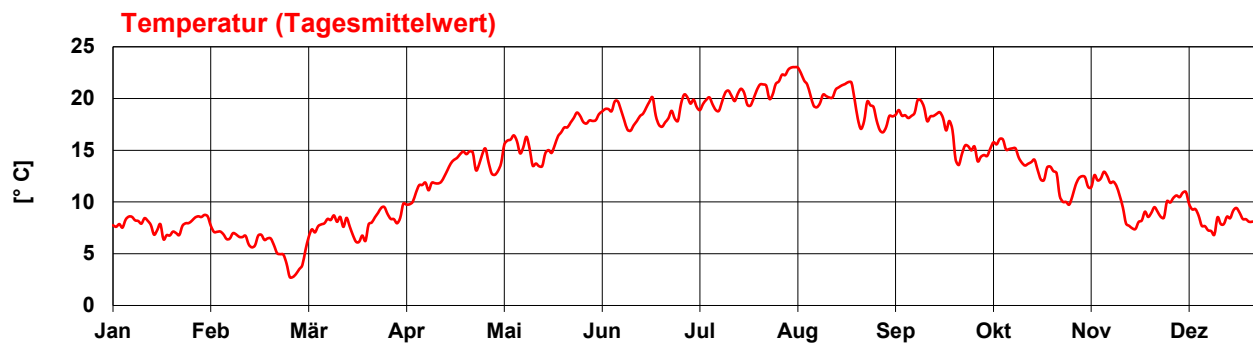


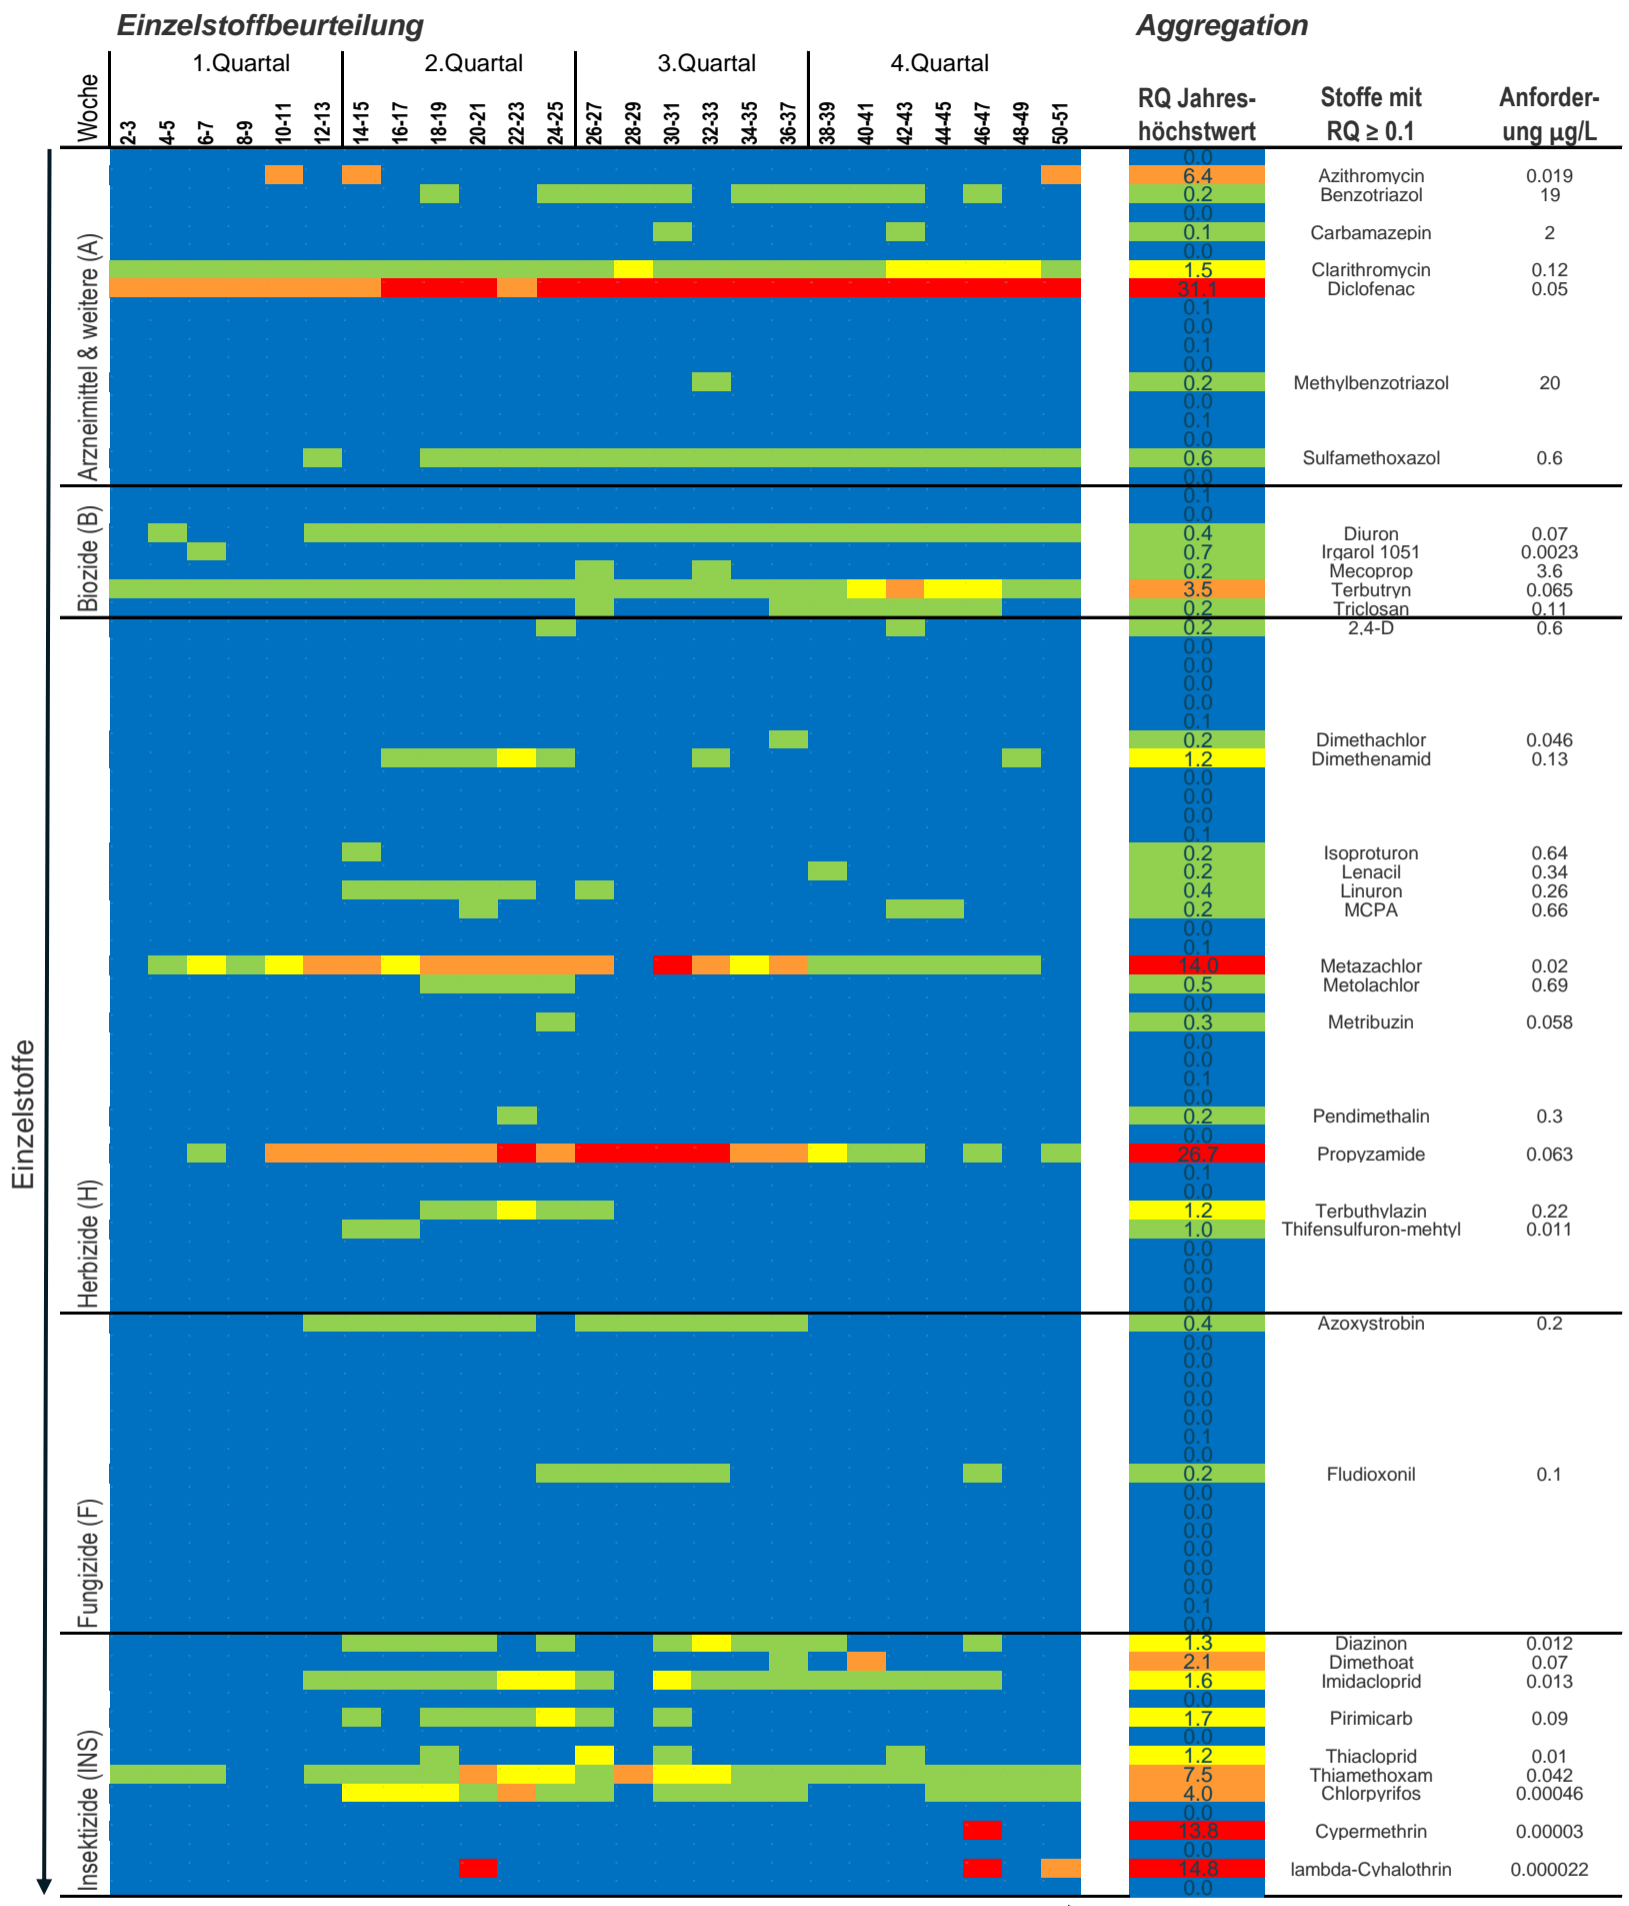

Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen

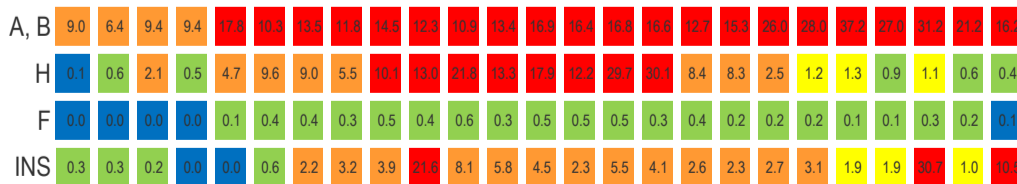

Jahresbeurteilung

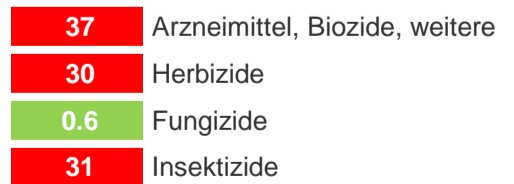

Mischungstoxizität taxonomische Gruppen

