
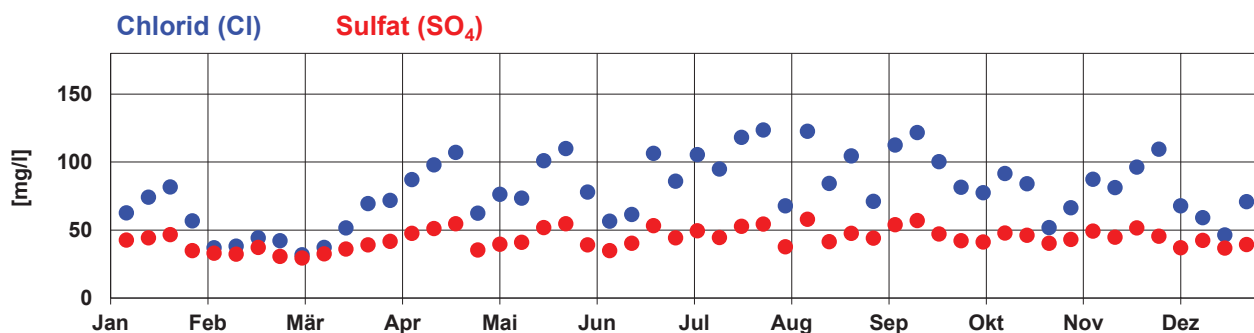
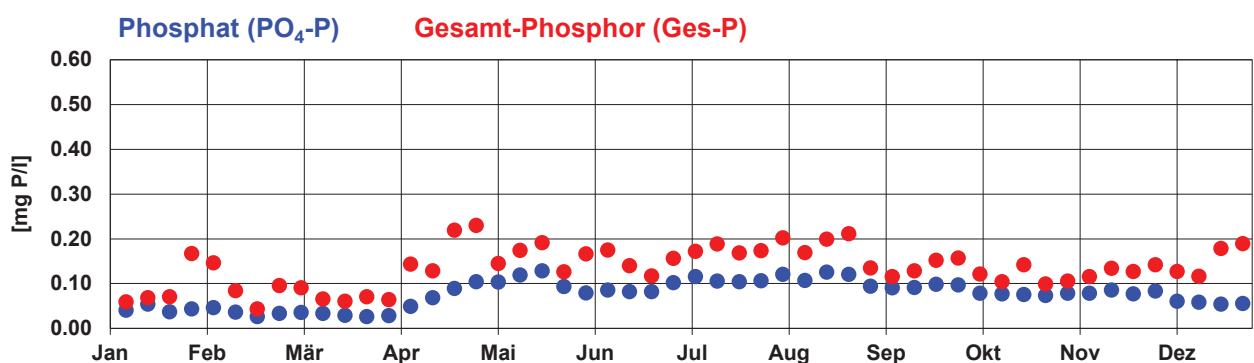
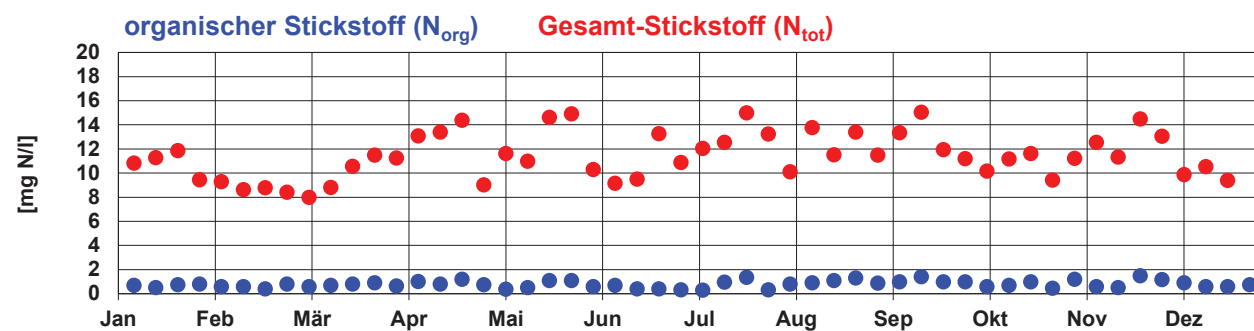
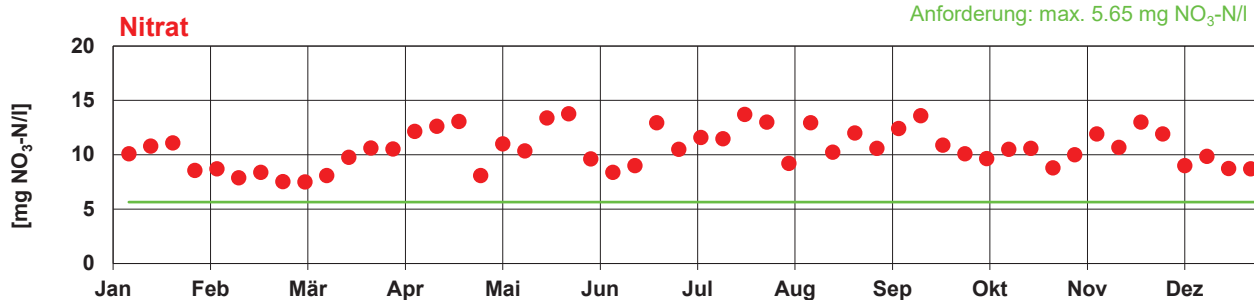




Furtbach bei Würenlos

2020 Hauptmessstelle 913

Kanton Zürich
Baudirektion
**Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft**
Gewässerschutz

Anforderung: Temp. > 10 °C = max. 0.2 mg NH₄-N/l
Temp. < 10 °C = max. 0.4 mg NH₄-N/l

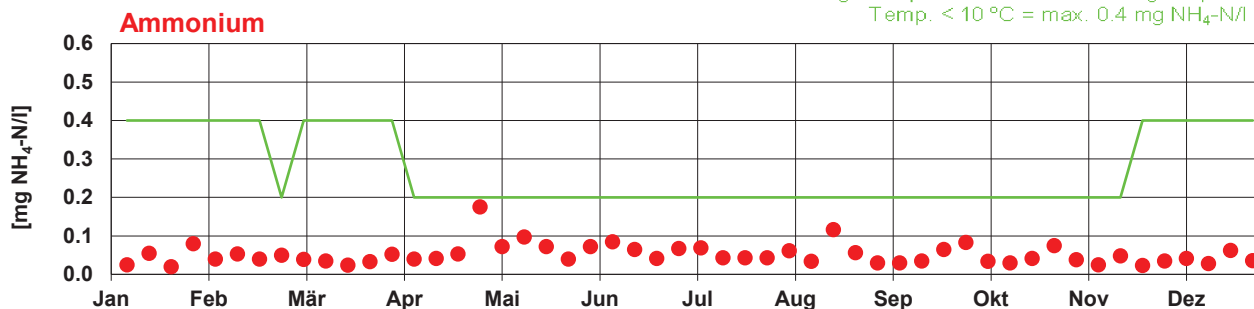


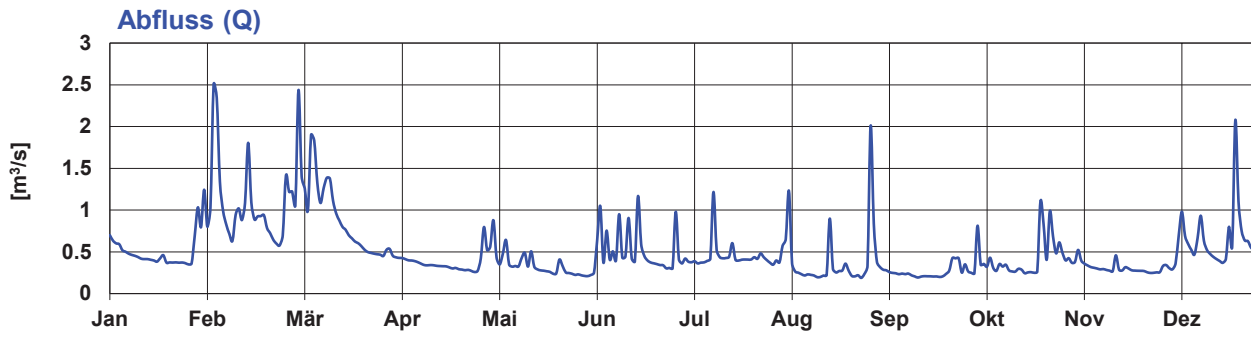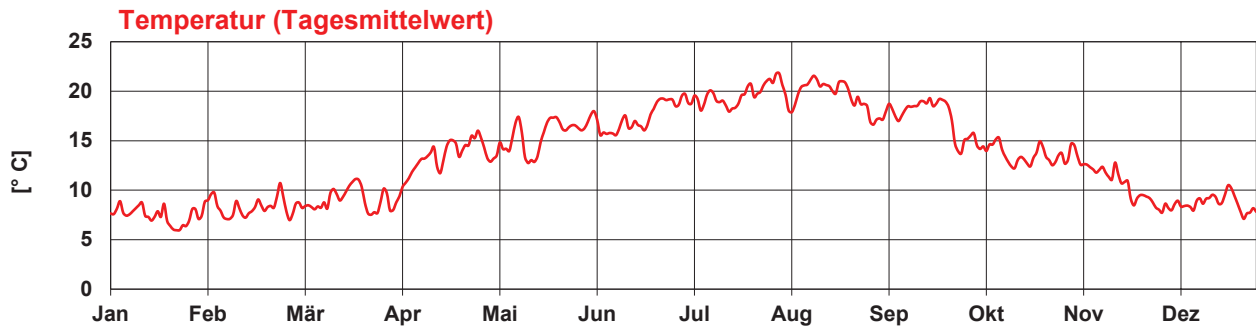

Furtbach bei Würenlos

2020 - Messstelle 913

Mikroverunreinigungen in 14-Tages-Mischproben

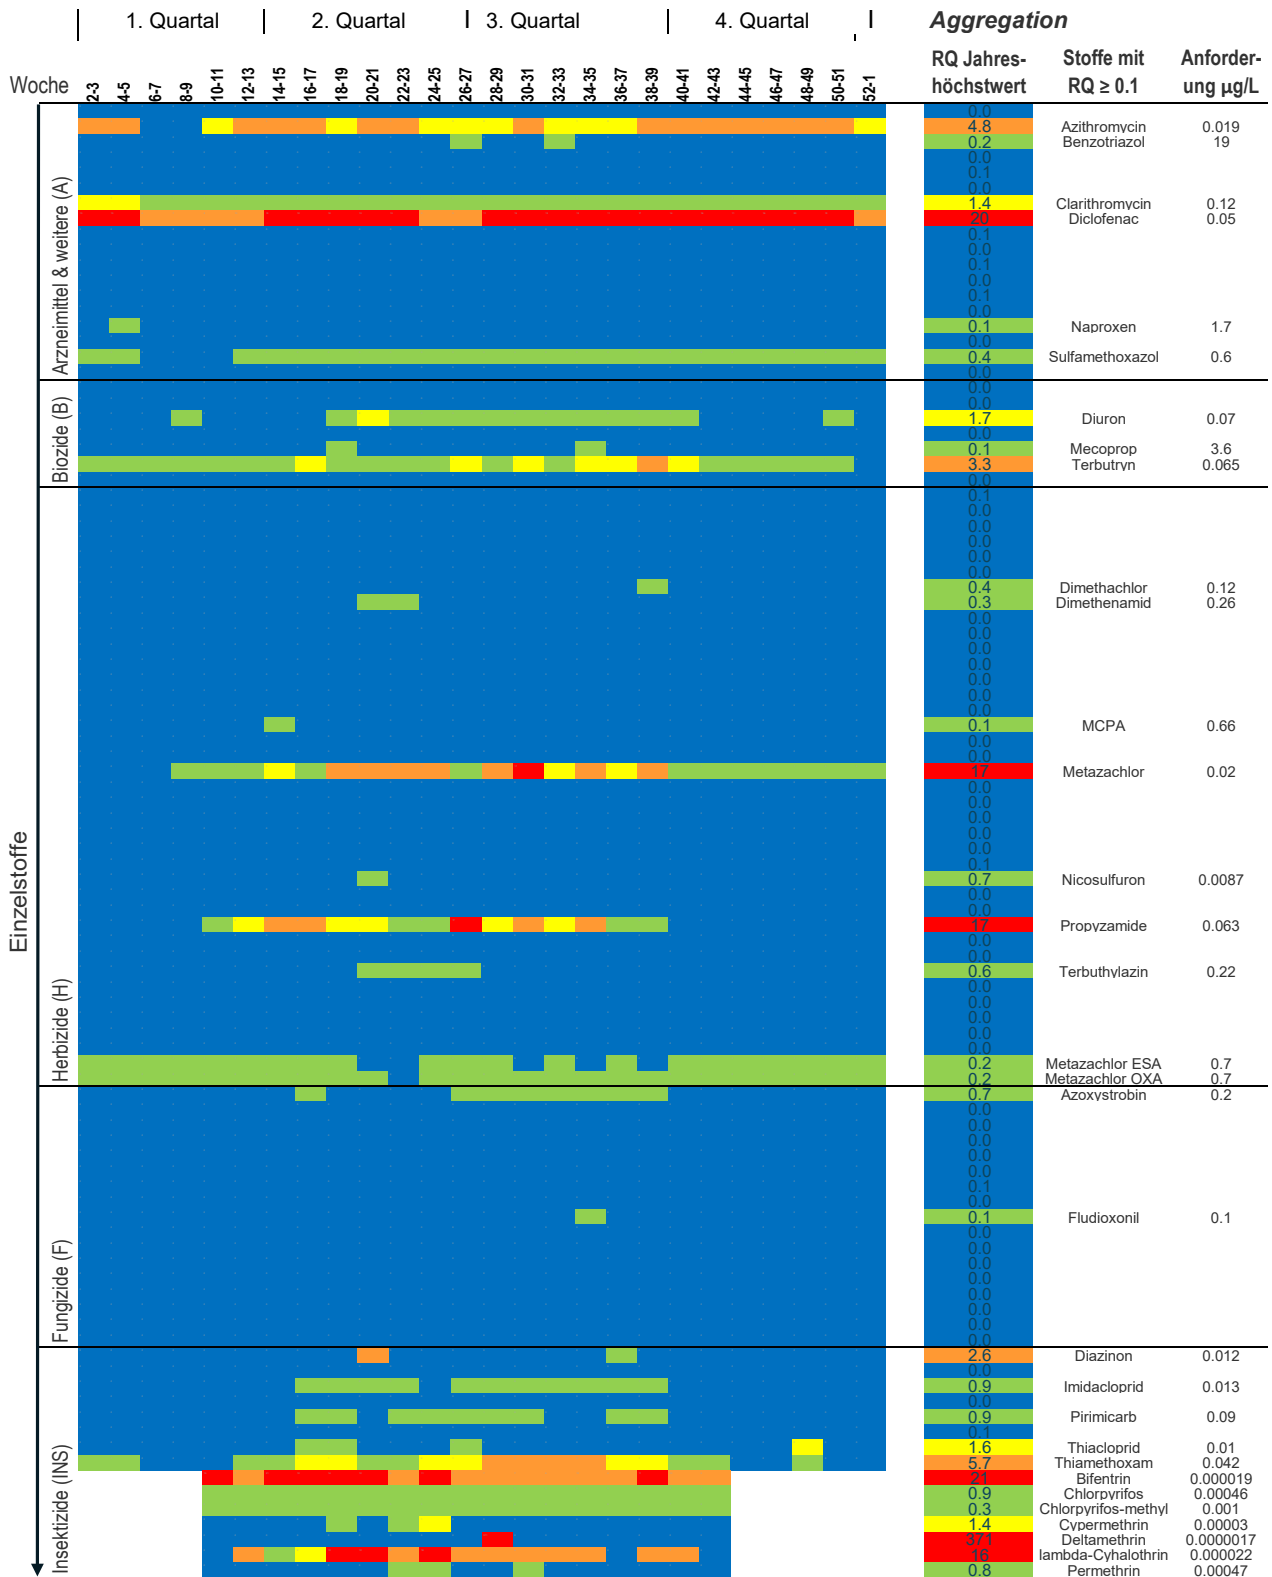

Mischungstoxizität Wirkstoffgruppen



Mischungstoxizität taxonomische Gruppen



Jahresbeurteilung

