


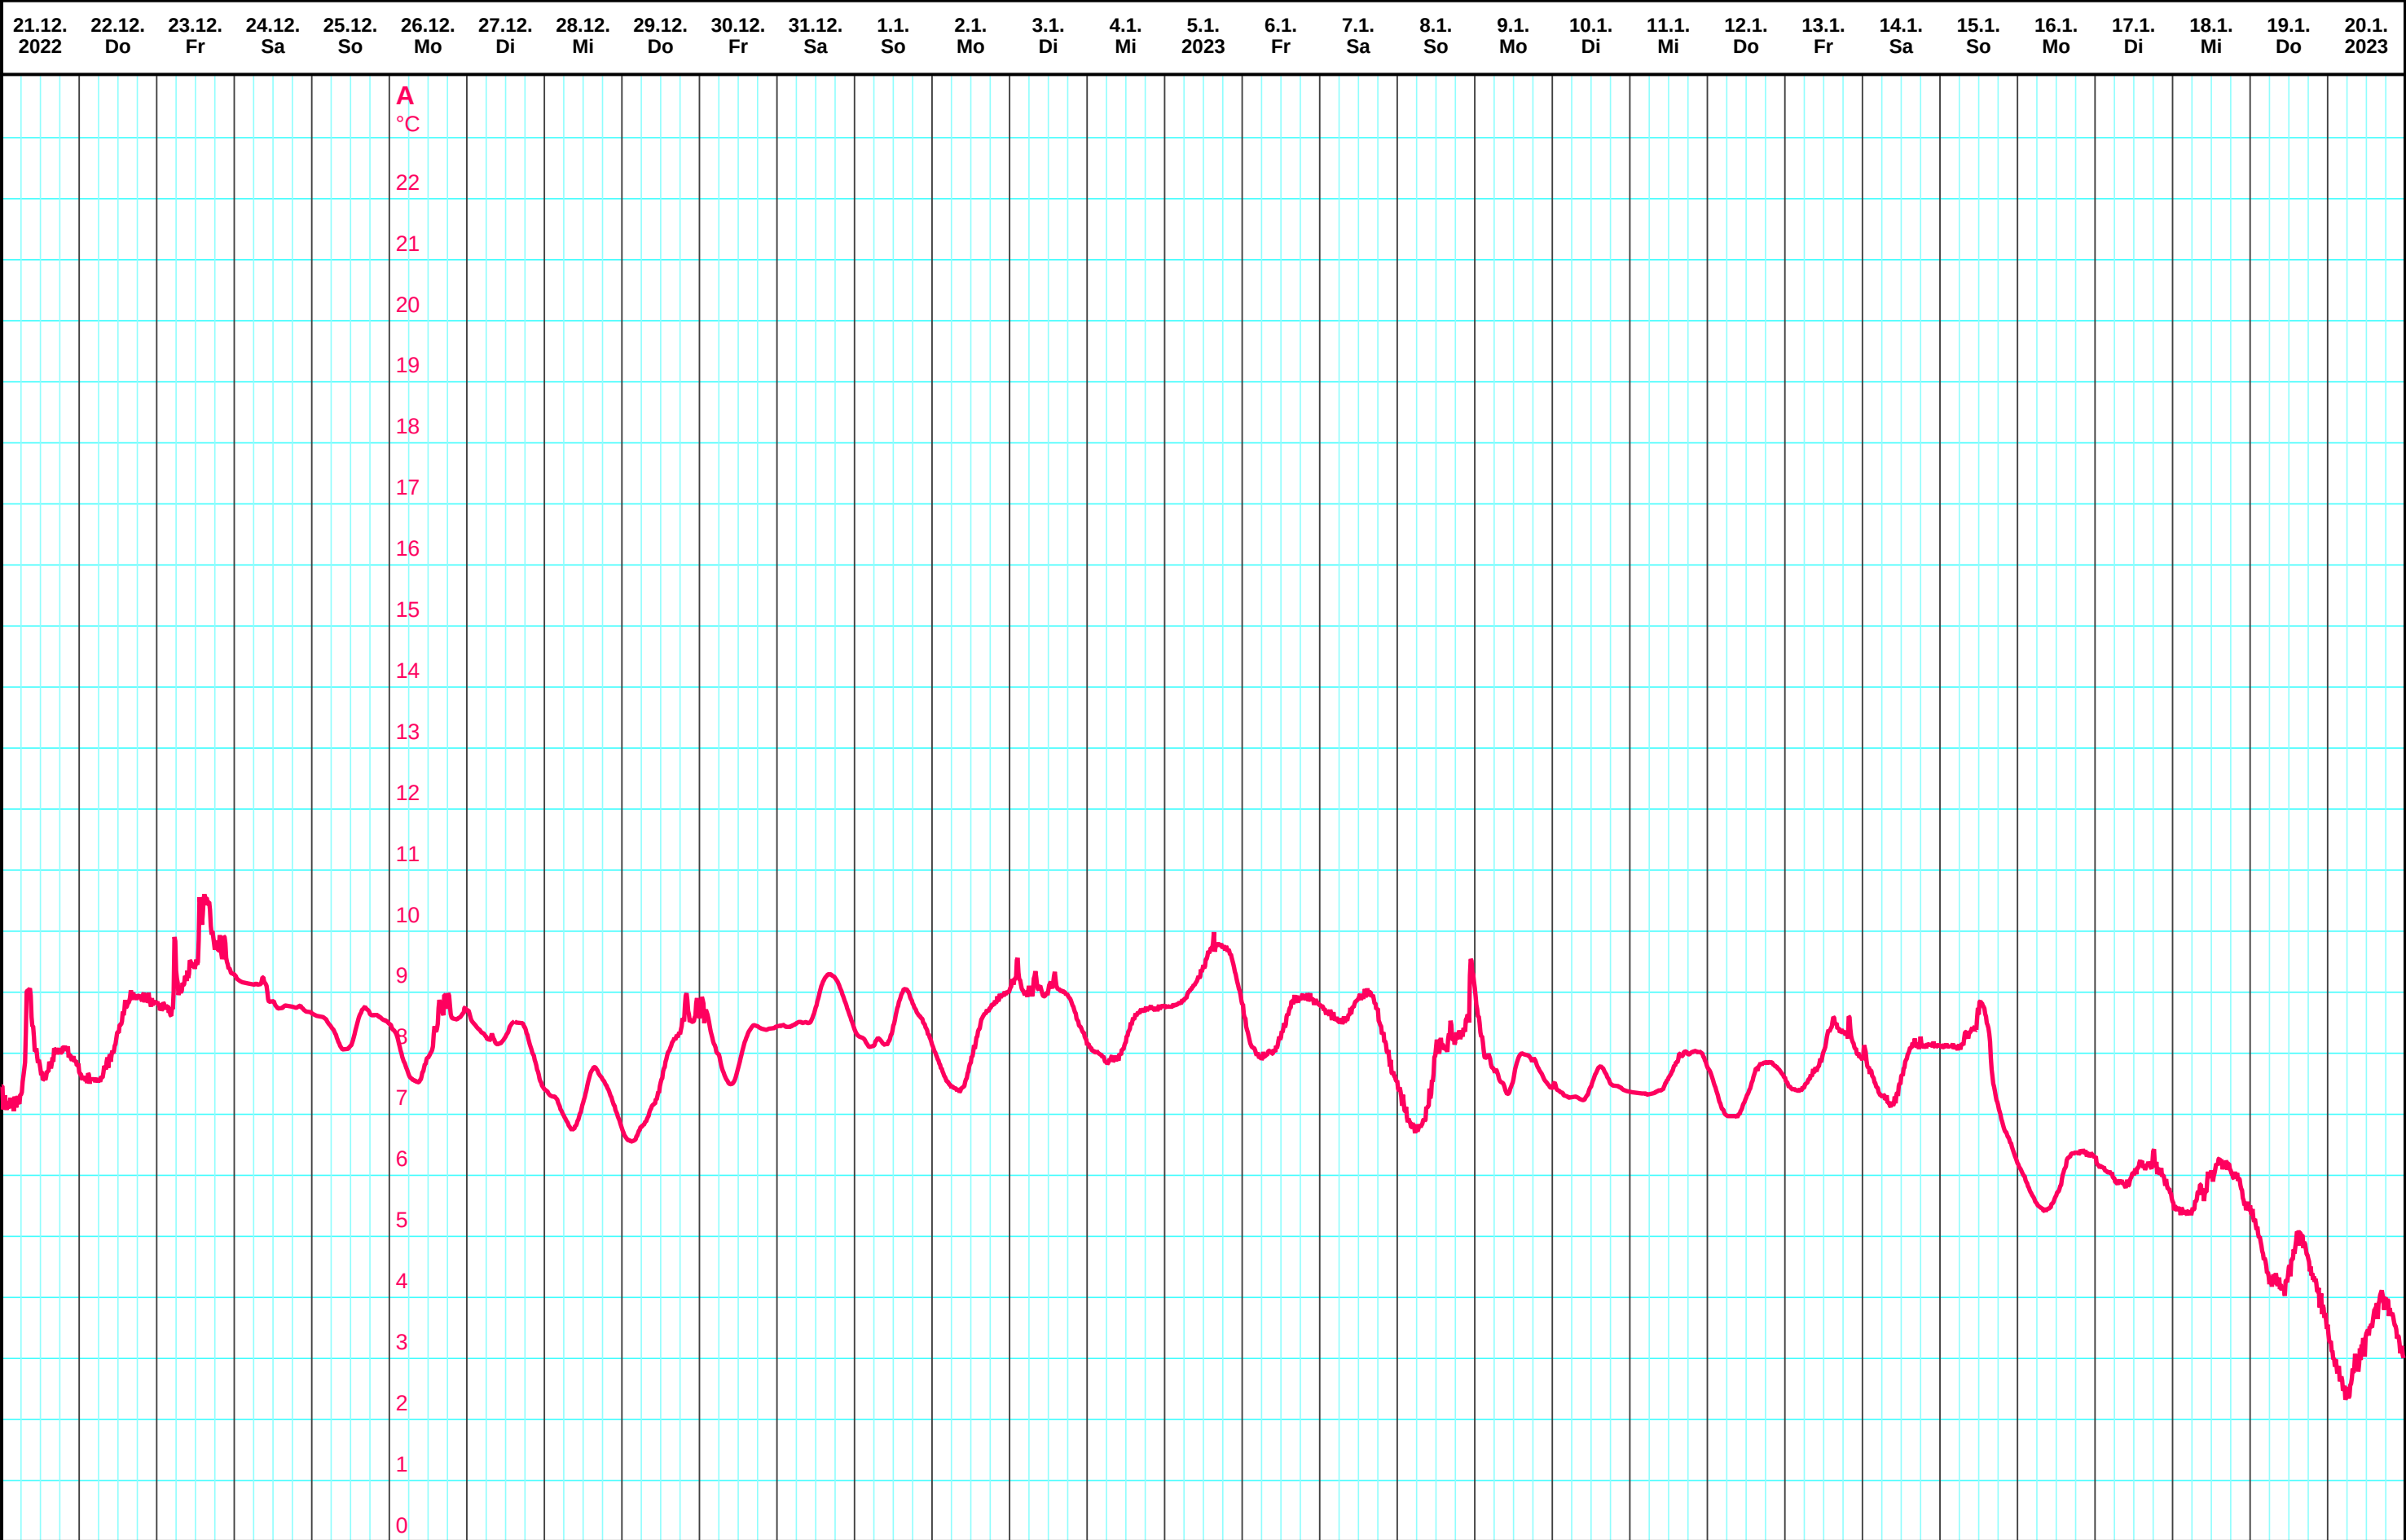

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — Wassertemperatur °C

z. K.: Temperaturmessung unterhalb Kläranlage
(nach Einleitung). Unregelmässige Schwank-
ungen infolge Wasserkraftnutzung oberhalb
der Messstelle.
Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Jonen-Zwillikon (ZH 574)
Prov. Wassertemperaturganglinie
der letzten 31 Tage

20.01.2023

HydroPRO Grafik